


二通阀 法兰连接, PN25

VVF52...

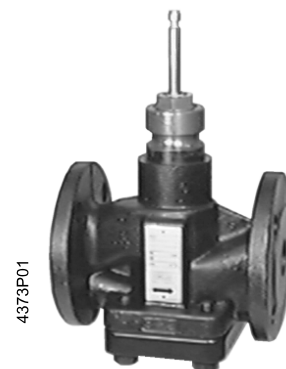

法兰连接二通阀, 耐压等级 PN25

- 阀体: 球墨铸铁 GGG-40.3
- 公称直径: DN15 - 40 mm
- 流量: k_{vs} 0.16 - 25 m³/h
- 阀杆行程 20 mm
- 可与 SQX..., SKD..., SKB... 系列执行器配合安装
- 公称直径 > DN50 - 150 的阀门 GGG-40, 请参见技术资料 4373

用途

适用于区域供热系统、暖通空调系统中作为符合 DIN 32730 标准的控制阀或安全截止阀。
适用于开式系统和闭式系统。

介质

采用标准密封的标准阀门适用于以下介质:

| | |
|---|---------------|
| 冷却水 冷冻水 低温热水 高温热水 防冻水 最大达到体积的 50 % ¹⁾²⁾ 盐水 ¹⁾²⁾ | -25...+140 °C |
|---|---------------|

采用特殊密封的特殊阀门适用于以下介质:

| | |
|---|-------------------|
| 高温热水 饱和蒸汽 (最高达到 6 bar abs.) 过热蒸汽 (最大达到 6 bar abs.) 耐热油 | 140...180 °C |
| 制冷剂 | 不适用 ³⁾ |

1) 0 °C 以下的介质: 需要 ASZ6.5 阀杆加热元件, 防止密封套内的阀杆冻结。

2) 防冻水和盐水: 最低-20 °C 符合 DIN 3158 标准 (压力容器 I), 或者 最低-25 °C 符合 DIN 3158 标准 (压力容器 II)。

3) 对这些应用, 要使用电磁执行器的特制制冷阀; 参见技术资料 4700...4799

SIEMENS 西门子调节阀VVF52系列

标准版本

| 型号 | DN [mm] | k_{vs} m ³ /h | S_v | $\Delta p_{vmax.}$ [KPa] | |
|-----------------------------|------------|-------------------------------|-----------|-----------------------------|------|
| VVF52.15-0.16 | 15 | 0.16 | 50...100 | 1600 | |
| VVF52.15-0.2 | | 0.20 | | | |
| VVF52.15-0.25 | | 0.25 | | | |
| VVF52.15-0.32 | | 0.32 | | | |
| VVF52.15-0.4 | | 0.40 | | | |
| VVF52.15-0.5 | | 0.50 | | | |
| VVF52.15-0.63 | | 0.63 | | | |
| VVF52.15-0.8 | | 0.80 | | | |
| VVF52.15-1 | | 1.00 | | | |
| VVF52.15-1.25 ¹⁾ | | 1.25 | | | |
| VVF52.15-1.6 ¹⁾ | | 1.60 | | | |
| VVF52.15-2 ¹⁾ | | 2.00 | | | |
| VVF52.15-2.5 ¹⁾ | | 2.50 | | | |
| VVF52.15-3.2 ¹⁾ | | 3.20 | | | |
| VVF52.15-4 ¹⁾ | 4.00 | | | | |
| VVF52.25-5 ¹⁾ | 25 | 5.00 | 100...200 | 1600 | |
| VVF52.25-6.3 ¹⁾ | | 6.30 | | | |
| VVF52.25-8 ¹⁾ | | 8.00 | | | |
| VVF52.25-10 ¹⁾ | | 10.00 | | | |
| VVF52.40-12.5 ¹⁾ | 40 | 12.50 | 100...200 | | 1600 |
| VVF52.40-16 ¹⁾ | | 16.00 | | | |
| VVF52.40-20 ¹⁾ | | 20.00 | | | |
| VVF52.40-25 ¹⁾ | | 25.00 | | | |

1) 流量大于 k_{vs} 1.25 m³/h 的阀门发货时, 也可作为**特殊版本 G**, 用于饱和蒸汽/ 过热蒸汽。
适用于型号系列为 SKD... / SKB...的电动液压执行器。

特殊版本 (型号有后缀数字 **A** 和 **G**)

| 适用介质和温度 | 举例: |
|----------------------|-----------------------|
| 高温热水 | VVF52.25-... A |
| 饱和蒸汽 (最大 6 bar abs.) | VVF52.25-... G |
| 过热蒸汽 (最大 6 bar abs.) | |
| 耐热油 | VVF52.25-... A |

DN = 公称直径
 k_{vs} = 符合 VDI 2173 标准的额定流量
 S_v = 符合 VDI 2173 标准的流通能力

$\Delta p_{vmax.}$ = 当阀杆到达最大行程时 (阀门全开), 阀门两端允许的最大压差

附件 0 °C 以下介质要求的电子阀杆加热元件, AC 24 V: **ASZ6.5**

订货 订货时, 请说明参考型号和型号后缀(有需要)。
例如: **VVF52.15-4A**

运输 阀门和执行器是分开包装和供货的。
阀门供货时没有反向法兰, 也没有法兰垫。

设备组合

| 阀门 | H ₁₀₀ [mm] | 执行器 ¹⁾ | | | | | |
|-------------|--------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | | SQX... ^{2) 3)} | | SKD... ^{2) 4)} | | SKB... ⁴⁾ | |
| | | Δp _{max} | Δp _s | Δp _{max} | Δp _s | Δp _{max} | Δp _s |
| | | [KPa] | | | | | |
| VVF52.15... | 20 | 1600 | 2500 | 1600 | 2500 | 1600 | 2500 |
| VVF52.25... | | 1200 | 1500 | | 2250 | | |
| VVF52.40... | | 400 | 500 | 700 | 750 | | 2000 |
| 技术资料 | | 4554 | | 4561 | | 4564 | |

1) 可选执行器: • AC 24V/ AC 230 V, 三位控制信号 (浮点式)
• AC 24 V, 带比例位置信号, DC 0...10 V 或 DC 4...20 mA。

2) 最高介质温度 140 °C

3) Δp_{max} 和 Δp_s 值适用于 SQX32... / SQX82... 和 SQX62 新执行器
1999年1月起可订货

4) 可用于**特殊版本 G**的组合中, 用于饱和蒸汽/过热蒸汽

H₁₀₀ = 阀和执行器的 100% 行程

Δp_{max} = 在整个行程范围内执行器可以保持正常工作时, 阀门两端的最大允许压差

Δp_s = 保证执行器可以安全关闭的前提下, 阀门两端的最大允许压差 (关断压力)

气动执行器




气动执行器可按要求向你当地的办事处购买。

VVF52...G 阀(用于热蒸汽/过热蒸汽)不能与气动执行器一起使用。

机械设计

阀体剖面

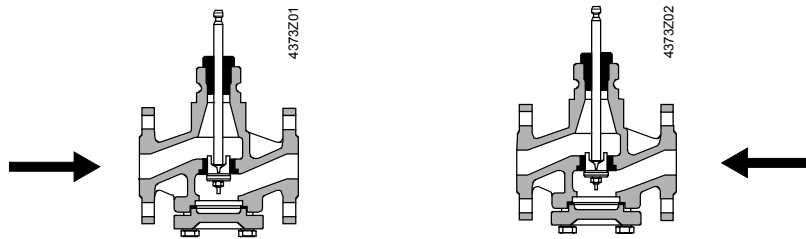

标准版 VVF52...

用于-25...+140 °C 的冷却水、冷冻水、低温热水、高温热水、防冻水和盐水。

特殊版 VVF52...G

用于最大达到 6 bar abs.的饱和蒸汽和过热蒸汽, 温度从 140 °C 到 180 °C 。

根据标准尺寸, 需要使用打孔的插头直接连接到阀杆上。

阀座和阀体螺纹连接, 用特殊的密封材料密封。




二通座阀不可以通过拆除阀底的法兰式盲板来当作三通阀使用。

处置

由于使用了不同的材料类型, 在舍弃处置前务必将阀门拆开, 并按不同材料类型分类。

选型
流量曲线图

SIEMENS 西门子调节阀VVF52系列

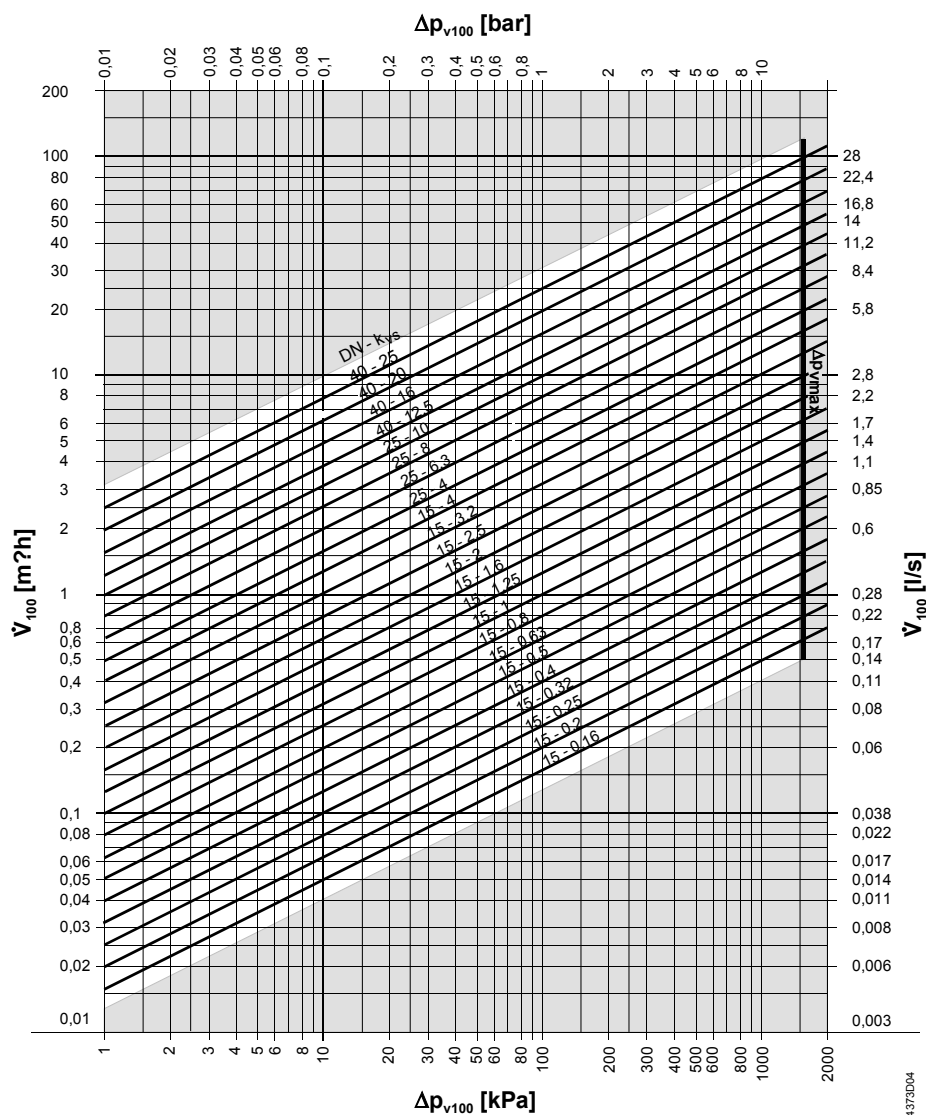


Δp_{vmax} = 在整个行程范围内执行器可以保证正常工作时，阀门两端的最大允许压差

Δp_{v100} = 阀门全开且流量为 V_{100} 时阀门两端的压差。单位为 kPa 或 bar

V_{100} = 流量，以米³/小时 或 升/秒 为单位

100 KPa = 1 Bar \approx 10 mWG

阀门的流量特性

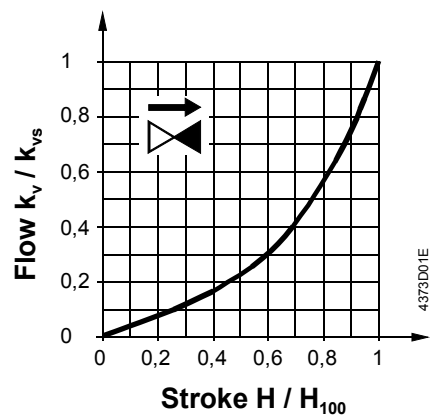

阀门的流量特性



0 ... 30 % \Rightarrow 线性

30 ... 100 % \Rightarrow 符合 VDI / VDE 2173 标准

$n_{gl} = 3$,

气穴现象

气穴现象会增加阀塞和阀座的磨损，同时产生噪声。按下图说明，不超过压力差，并遵守所列的静态压力，想就可避免气穴现象。

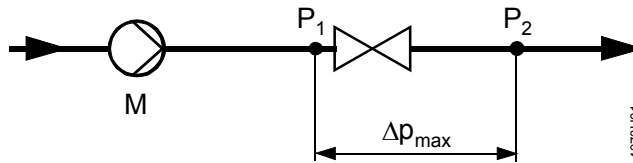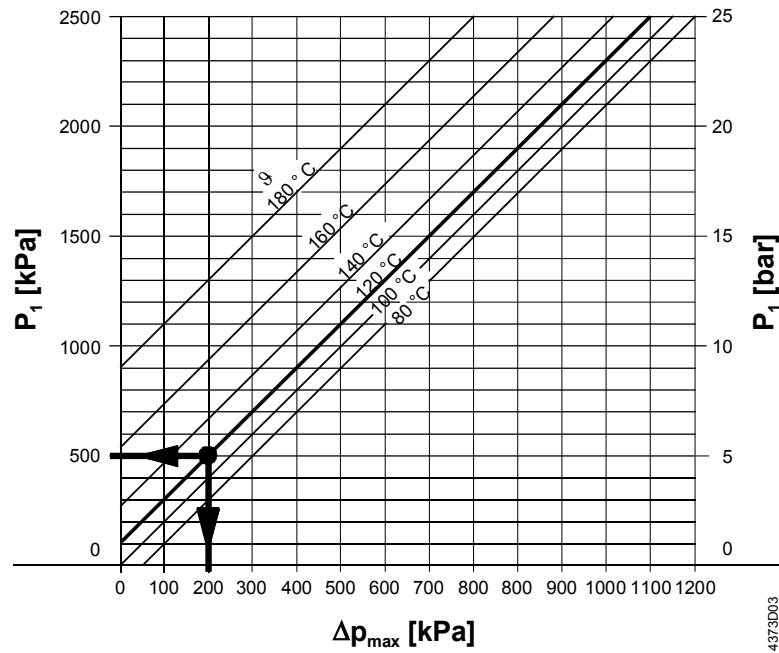

- 100 KPa = 1 Bar ≈ 10 mWG
- g = 水温
- Δp_{max} = 接近关闭阀的压差，
此压差可大大避免气穴现象
- P_1 = 阀上游的压力 k $P_1 = P_2 + \Delta p_{max}$
- P_2 = 系统压力 + 现有蒸汽压力
- M = 泵


例如：

阀上游的压力 P_1 : 500 Kpa (5 Bar)

水温: 120 °C

上图(实例)显示，接近关闭阀门允许的最大压差为 200 Kpa (2 Bar)

工作压力和温度

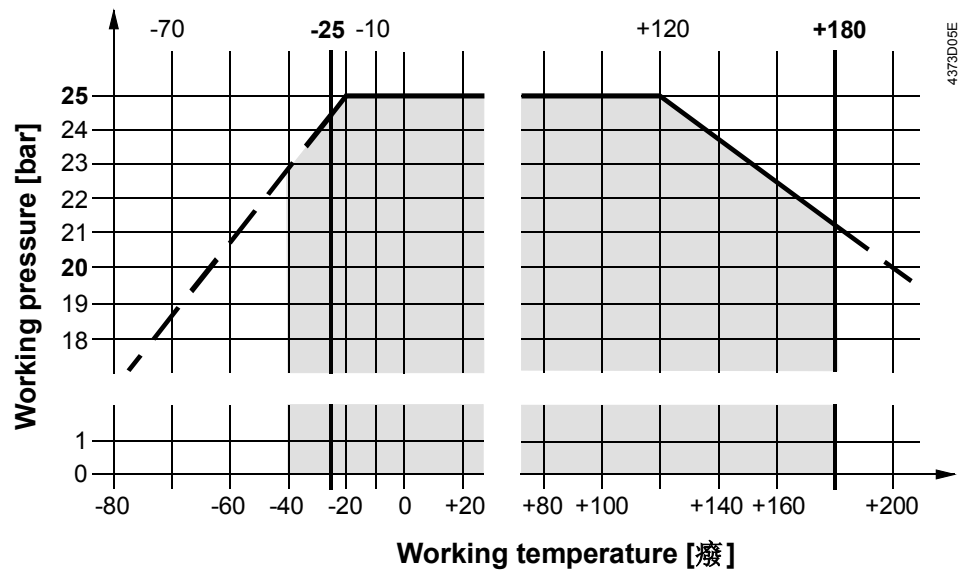

按 DIN 4747 和 DIN 3158 标准，在工作温度为 $-25 \sim +180$ °C 时，工作压力按 ISO 7268 和 EN 1333 标准分级。

注意事项 工程

SIEMENS 西门子调节阀VVF52系列

建议将阀门安装在回水管上，因为在供暖系统中，回水管的温度较低。这样可以延长阀芯密封的寿命。

水质要求符合 VDI 2035 标准



在开式系统中，存在因水垢沉积导致阀塞抱死的可能（阀杆不能正常起落）。因此，在此类应用中，应选用驱动力较大的 SKB...或 SKC...系列的执行器。此外，必须定期（每星期二至三次）驱动阀杆运行。

注意：阀门的上游必须安装过滤器。

我们经常建议在闭式系统中，阀前也要安装过滤器来增强阀门的工作可靠性。




介质温度低于 0° C 时，需使用 ASZ6.5 电子阀杆加热元件来防止密封套内的阀芯冻结。出于安全性的考虑，该加热元件的工作电压设计为 AC 24 V，功率为 30 W。

安装

阀门和执行器可以简单地在安装位置上组装起来。既不需要特殊的工具，也不需要做任何调整。

阀门出厂时均附有安装说明书。

安装位置

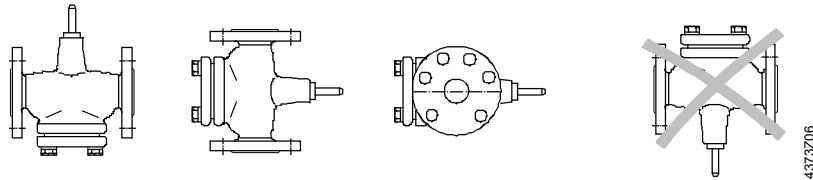

允许

不允许

水流方向

安装时，要注意阀的水流方向标记。

VVF52... →
VVF52...G (用于蒸汽) ←

调试



只有在执行器已经正确安装完毕后可以调试阀门。

阀杆收缩: 流量增加
阀杆伸长: 流量减少

维修




对执行器进行维修时，应遵循以下顺序：首先关掉水泵并切断水泵电源；关闭截止阀，排空水管内的水以降低水管内的压力，使水管（热水管）自然冷却。从接线端上拆除电气接线。注意在对阀门再次调试前需先正确安装执行器

阀杆密封

在水管已降压和完全冷却, 并且阀杆表面完好的情况下, 可以直接更换阀杆密封而无需拆下阀体。如果发现阀杆已破损, 则需要更换整个阀杆-阀塞组。请与西门子楼宇科技公司在您当地的办事处联系。

配件

标准型




更换 EPDM-O 型密封环, 包括铜制密封片。

标准型适用介质: 冷却水、冷冻水、低温热水、高温热水、和盐水。介质温度范围 -25 ... +130 °C

可用于 VVF52 系列阀门 管径 DN15 ... 50 (阀杆直径 10 mm) **4 284 8806 0**

特殊型 A 或 G



更换 PTFE 密封环, 包括铜制密封片。

特殊型适用介质: 高温热水、热蒸汽、过热蒸汽和耐热油。介质温度范围: 140...180 °C

可用于 VVF52...**A** DN15...40 (阀杆直径 10 mm)

4 284 8829 0

可用于 VVF52...**G** DN15...40 (阀杆直径 10 mm)

4 284 8829 0

保证

使用第三方制造商生产的执行器, 阀门将不给予任何保证承诺。

所列技术数据, 包括 Δp_{max} 值, Δp_s 值, 泄漏率、噪声指标和使用寿命仅适用于“型号概览”中列出的对应西门子楼宇科技执行器配套使用。

技术数据

功能参数

PN (耐压) 等级

PN25

阀门流量特性

0...30 %

30...100 %

泄漏率

允许工作压力

线性

$\eta_{gl} = 3$, 符合 VDI / VDE 2173 标准

k_{vs} 值的 0...0.02 %, 符合 VDE / VDI 2173 标准

2500 Kpa (25 Bar), ISO 7268 / EN 1333

在 -25 ~ +180 °C 的范围内

符合 DIN 4747 / DIN 3158 标准

法兰连接

ISO 7005 (PN25/PN16)

行程

20 mm

材质

阀体

GGG-40.3, 符合 DIN 1693 标准

阀座、阀塞、阀杆

不锈钢

密封环

标准版

特殊版

密封材料


黄铜

不锈钢

EPDM-O 型环, PTFE 护套

尺寸

SIEMENS 西门子调节阀VVF52系列

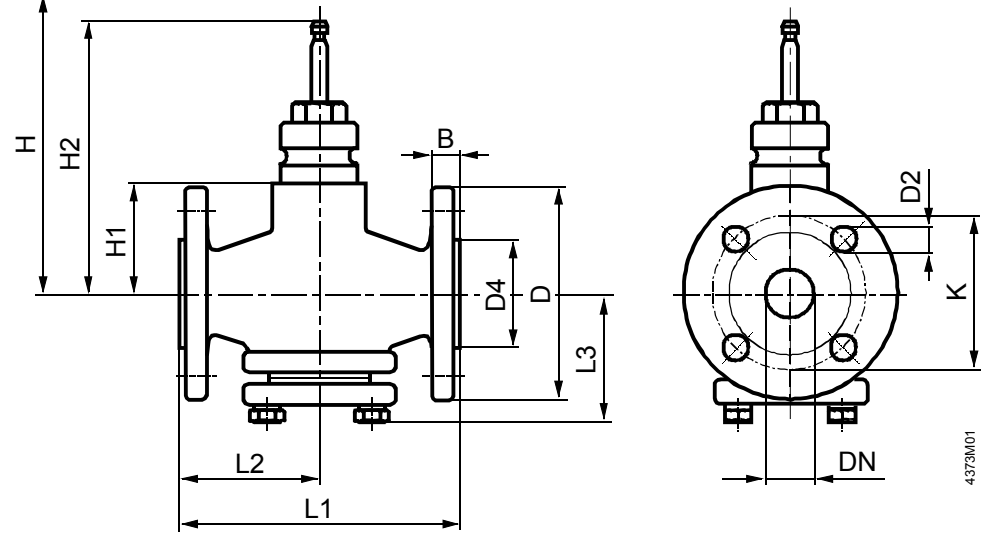

| DN [mm] | B | D 直径 | D2 直径 | D4 直径 | H1 | H2 | K | L1 | L2 | L3 | 重量 [Kg] |
|------------|----|---------|----------|----------|----|-------|-----|-----|-----|------|------------|
| 15 | 16 | 95 | 14 (4x) | 46 | 64 | 160.5 | 65 | 130 | 65 | 69.0 | 4.0 |
| 25 | 18 | 115 | 19 (4x) | 65 | 57 | 153.5 | 85 | 160 | 80 | 73.0 | 5.4 |
| 40 | 20 | 150 | | 84 | | | 110 | 200 | 100 | 97.5 | 8.9 |

| DN [mm] | H | | |
|------------|--------|--------|--------|
| | SQX... | SKD... | SKB... |
| 15 | > 489 | > 564 | > 639 |
| 25 | > 489 | > 564 | > 639 |
| 40 | > 482 | > 557 | > 639 |

DN = 公称直径

H = 总执行器高度加上安装、连接、运行
最小安装空间或维护所需的到天花板
或墙壁的距离

H1 = 由水管中心线到执行器安装边（上边缘）的距离

H2 = 阀门全关时的位置（意味着阀杆完全伸出）

尺寸单位：毫米